



じょうそう

編集・発行
常総地方広域市町村圏事務組合
守谷市野木崎2522番地
TEL.0297 (48) 2339
<http://www.jyouso-koiki.or.jp>

それ、本当に **ごみ**ですか!!

(分別の徹底をしてください)


不燃ごみの **70%以上**が資源

常総環境センターに搬入された不燃ごみ



不燃ごみとして常総環境センターに運ばれたごみは、本当に不燃ごみだけなのでしょうか？資源物は含まれていないのでしょうか？

このたび、常総環境センターでは無作為に130kgをごみピットごみを二時的にためておく場所から取り出し中身を調査しました。

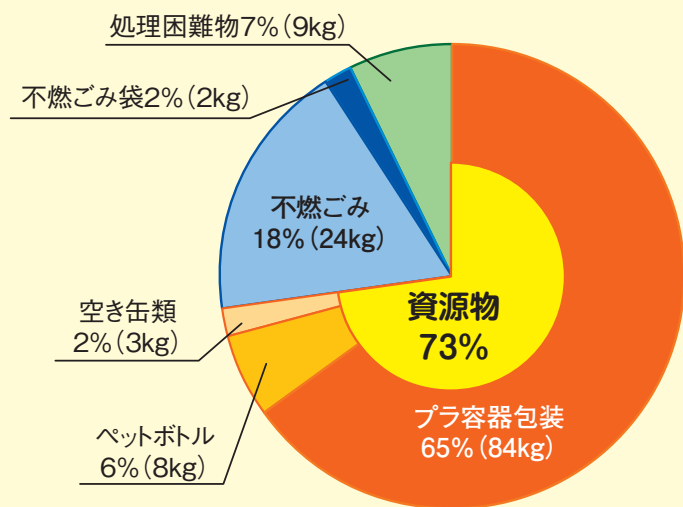

調査結果は、常総環境センターに搬入された不燃ごみのうち資源物が70%以上でした。

ごみの間違った出し方例としては、レジ袋に何もかも一緒に入れてあるもの、汚れた「プラスチック製容器包装」やキャップやラベルの付いたままの「ペットボトル」を一袋いっぱいに入れた不燃ごみ袋などがありました。ご家庭で分別のひと手間をかけてもらえば、リサイクルできるのに、大変残念なことです。

資源となるものをきちんと分けて、ルールを守って資源やごみを出すことで、ごみの焼却量を減らし、資源を循環させることができます。

皆様のご協力をお願いします。

ご意見、ご要望をお気軽にお電話ください。

- | | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| ●ごみに関すること (常総環境センター) | ☎ 0297 (48) 2314 | ●常総地方広域市町村圏事務組合「管理課(総括)」 | ☎ 0297 (48) 2339 |
| ●消防に関すること (常総広域消防) | ☎ 0297 (23) 0119 | ●消防テレフォンサービス | ☎ 0297 (22) 0119 |
| ●スポーツ施設に関すること (常総運動公園) | ☎ 0297 (48) 5675 | (常総《旧石下地区を除く》・守谷・つくばみらい地区) | |
| ●いこいの郷 常総に関すること (地域交流センター) | ☎ 0297 (48) 3217 | ●県南総合防災センター | ☎ 0297 (83) 2776 |
| | | ●障害者支援施設 (ふれあいの杜) | ☎ 0297 (27) 5016 |

※新型コロナウイルス感染症対策に係る施設の利用上の注意や、イベントの中止、ごみの出し方については、ホームページをご確認いただくか、電話でお問い合わせください。

新しい生活様式になってもごみの減量・分別を忘れずに！！

令和2年度のごみ量

令和2年度のごみ量は、前年度と比較して895トン(1.3%)の増加となりました。それぞれのごみの種類で見ると、可燃ごみは92トン(0.2%)の減少となりましたが、その他のごみは増えています。(右表)

これらの原因としては、新型コロナウイルス感染症による新しい生活様式に伴い事業活動からのごみが減った一方、家で過ごす時間が増えたため家庭からの生活ごみが増えたこと、片付けなどで粗大ごみ等が増えたことが考えられます。

令和元年度・2年度ごみ量


(単位：トン)

ごみ種	令和元年度	令和2年度	増減	割合(%)
可燃ごみ	54,209	54,117	△92	△0.2
不燃ごみ	9,383	9,946	563	6.0
粗大ごみ	2,086	2,295	209	10.0
資源物	5,341	5,550	209	3.9
有害ごみ	65	71	6	9.2
合計	71,084	71,979	895	1.3

環境センターの運転状況

常総環境センターの年間最大焼却量は約70,000トンです。それに対し令和2年度の焼却量は、可燃ごみ以外の資源化できなかったごみも処理するため、約69,600トンとなっていて、まさにフル稼働しています。

皆さんの家では、新しい生活様式に伴い、ごみの中身が変わっていませんか？持続可能なごみ処理のために、ごみの減量を考えたり、出し方を見直してみましょう。

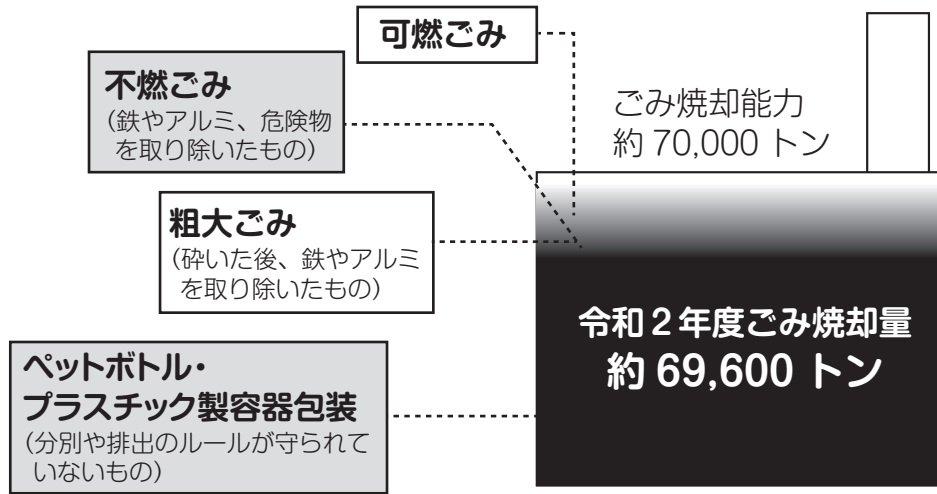

ごみを減らすために

ケース1 家で調理することが増えた

- 食料・食品は、必要な分だけ買いましょう。
- レジ袋が有料になりました。マイバッグを持参しましょう。
- 調理の時、生ごみは水切りを。
- レトルト食品などの紙箱は、雑紙として資源物に。
- プラマークのある包装材は、きれいにしてプラスチック製容器包装に。

ケース2 通販を利用することが多くなった

- 買う前に、本当に必要なものなのか考えましょう。(修理は出来ませんか?)
- ダンボールは送り状をはがして畳んで資源物に。
- 厚紙封筒は、プライバシーに気を付けて雑紙に。

ケース3 家の片づけをしたくなった

- 古本、古着、家電品、家具に雑貨。リサイクルショップに売れませんか？ひょっとして結構な値段が付くかも!?
- 欲しがっている人はいませんか？市によっては、リサイクル掲示板などがあります。また、インターネットを利用するのも一つの方法です。



お願い

常総広域圏内では、ごみを減らすために5R(R1:リフューズ(断る) R2:リデュース(発生抑制) R3:リユース(再使用) R4:リペア(修理) R5:リサイクル(再生利用))を推進しています。このほかにもいろいろなケースに合わせ、一人一人がごみの減量、分別、適正な排出に心掛けていただきますようお願いいたします。

環境測定結果

常総環境センターでは、毎年周辺地域のダイオキシン類、施設の排ガス測定及び放射能分析を実施しています。令和2年度の測定結果も、前年度同様に国の基準値を大きく下回っており、安全な運転を実施しています。

◆周辺地域ダイオキシン類調査結果

調査対象	単位	最小	最大	平均	国の基準値
土壌(周辺7箇所)	pg-TEQ/g	0.8	16	7.2	1,000
大気(周辺13箇所)	pg-TEQ/m ³	0.0067	0.045	0.019	0.6

◆排ガス分析結果

項目	単位	最小	最大	自主基準値	国の基準値
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.000018	0.0062	0.01	1
ばいじん	g/m ³ N	0.0006	0.0007	0.01	0.08
塩化水素	ppm	1.8	49	67	430
硫黄酸化物	ppm	0.3	11	50	3,300
窒素酸化物	ppm	52	85	100	250
一酸化炭素	ppm	3	10	15	30

◆放射能分析結果

項目	単位	炉	最小	最大
排ガス	Bq/m ³	1号	不検出	
		2号	不検出	
		3号	不検出	
溶融スラグ	Bq/kg		19	80
溶融不適物	Bq/kg		不検出	57
飛灰処理物	Bq/kg		80	784
排水	Bq/L		不検出	
大野川上流	Bq/L		不検出	
大野川下流	Bq/L		不検出	

※ 「不検出」とは、検出下限値未満


消防からのお知らせ



令和2年10月27日(火)つくばみらい消防署東部出張所の水槽付消防ポンプ車を更新しました。泡消火装置搭載で、消火効率が向上しました。

水槽付消防ポンプ自動車

はしご付消防自動車
令和2年11月16日(月)守谷消防署に35メートル級先端屈折式はしご車を更新しました。
特徴は、先端から2.5メートルの部分が80度屈折する構造で、電線や屋上のフェンスなどの障害物を避けて活動でき、要救助者の素早い救出、放水活動が可能となりました。

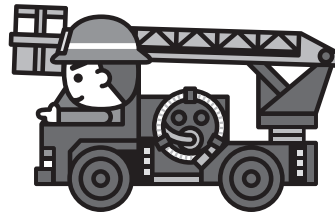

令和3年2月22日(月)水海道消防署の高規格救急車を更新しました。

高規格救急自動車



装備を充実しました!

議会報告

令和2年12月24日開催の第4回臨時会

議案番号	案 件	議決結果等
議案第18号	常総地方広域市町村圏事務組合火災予防条例の一部を改正する条例について	原案可決
議案第19号	令和2年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算(第5号)について	原案可決


令和3年2月16日開催の第1回定例会

議案番号	案 件	議決結果等
議案第1号	常総運動公園管理条例について	原案可決
議案第2号	常総広域地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について	原案可決
議案第3号	東京電力株式会社原子力発電所事故に係る損害賠償のあっせんの申立てについて	原案可決
議案第4号	常総広域地域交流センター前指定管理者との和解について	原案可決
議案第5号	令和2年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算(第6号)について	原案可決
議案第6号	令和3年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計予算について	原案可決

令和3年度全国統一防火標語が決まりました。
「おうち時間 家庭で点検 火の始末」
総務省消防庁と一般社団法人日本損害保険協会は、火災予防思想をより広く普及させることを目的として、毎年共催で全国統一防火標語募集を行っています。56回を迎えた今回の募集には、全国から寄せられた17,588点の応募作品の中からこちらの標語が選ばれました。


令和3年度組合予算の概要

令和3年度常総地方広域市町村圏事務組合の一般会計予算が、第1回組合議会定例会において審議され、可決されました。前年度と比較すると5億5,070万7千円(8.4%)の増額となりました。

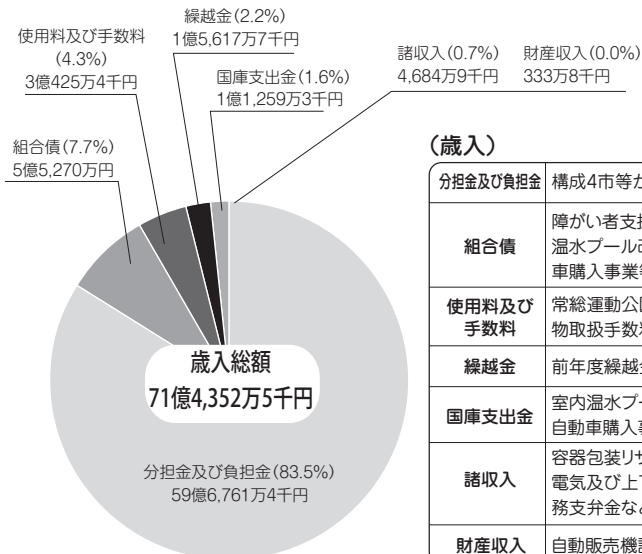

(歳入)

分担金及び負担金	構成4市等からの負担金
組合債	障がい者支援施設空調設備更新事業、室内温水プール改修事業、化学消防ポンプ自動車購入事業等の借入金
使用料及び手数料	常総運動公園施設使用料等、ごみ処理・危険物取扱手数料
繰越金	前年度繰越金
国庫支出金	室内温水プール改修事業、化学消防ポンプ自動車購入事業等に対する国からの補助金
諸収入	容器包装リサイクル協会拠出金、指定管理者電気及び上下水道使用料、高速道路救急業務支弁金など
財産収入	自動販売機設置等敷地貸付料

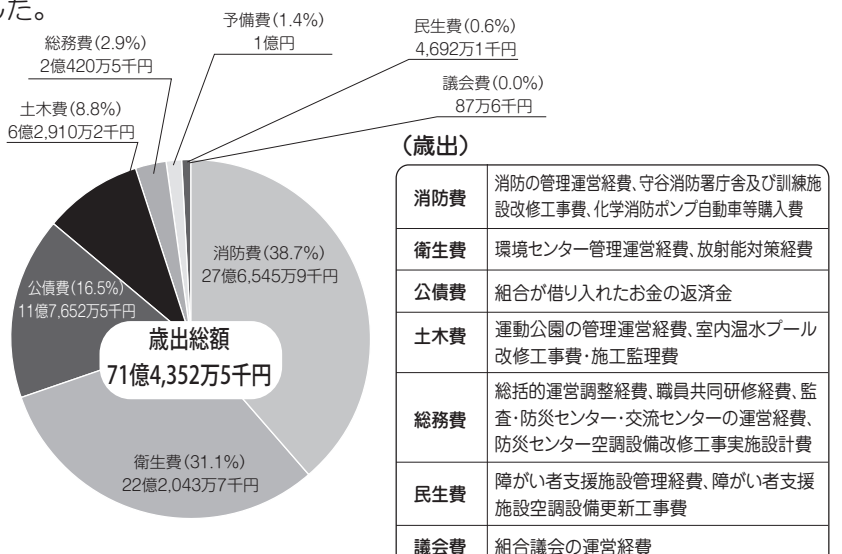

(歳出)

消防費	消防の管理運営経費、守谷消防署庁舎及び訓練施設改修工事費、化学消防ポンプ自動車等購入費
衛生費	環境センター管理運営経費、放射能対策経費
公債費	組合が借り入れたお金の返済金
土木費	運動公園の管理運営経費、室内温水プール改修工事費・施工監理費
総務費	総括的運営調整経費、職員共同研修経費、監査・防災センター・交流センターの運営経費、防災センター空調設備改修工事実施設計費
民生費	障がい者支援施設管理経費、障がい者支援施設空調設備更新工事費
議会費	組合議会の運営経費

常総運動公園からのお知らせ

○自由広場照明設備増設

自由広場のうち、利用率の高い環境センター側の照明設備をスポーツ振興くじ助成金を活用し、既設照明塔2基を8灯に増設するとともに、新たに照明塔2基（1基につき8灯）を設置しました。

照度が改善したことで、快適に夜間もプレーできます。皆様のご利用をお待ちします。

自由広場ナイター照明



常総運動公園全体



○公園の利用について

常総運動公園では、安心・安全に施設を利用していただけるよう施設の消毒、スタッフの健康管理などを徹底し、新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組んでいます。

ご利用の皆様には、運動時以外はマスクを着用し、感染症と思われる症状のある方や2週間以内に感染者と接触した方は、施設利用をご遠慮くださいますようお願いいたします。

○室内温水プールの休場

令和3年5月24日から令和4年3月31日まで設備改修工事のため室内温水プールが休場となります。工事内容は、照明設備LED化や屋根部分、プールサイド床面、プール缶体及び配管等の基幹部分を中心に改修します。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしますが、令和4年4月1日から再開する予定ですので、よろしくお祈りいたします。

《室内温水プールの現状》



プール缶体の補強材(腐食)



屋根部(雨漏り)



配管(腐食)



プールサイド床面(劣化)



照明設備(一部不点灯)

「災害時における消防活動の協力に関する協定」



- 災害協力協定先(出席者)
- ・常総市建友会水海道地区会
 - 会長 山本 正一(株)山庄工業
 - 副会長 大堀 和久(株)大堀工務店
- ・守谷市災害対策協力会
 - 副会長 由良 宣明(令和建設)
 - 副会長 大山 孝(株)大山設備
- ・つくばみらい市建設安全協力会
 - 会長 小林 伸行(株)新みらい
 - 副会長 海老原雅夫(成建工業)

令和3年3月25日(木)火災、救急、救助等の災害時における建設重機による協力体制を強化するために、構成3市の建設業団体(常総市建友会水海道地区会、守谷市災害対策協力会及びつくばみらい市建設安全協力会)との災害協力協定内容を改めました。改定前は発生した市内別に各建設業団体へ協力要請を行うものでしたが、改定後は協力要請区域を当消防本部の管轄区域全体に拡大するなど、各建設業団体との連携及び協力体制の強化を図りました。本協定は、平成29年2月に発生した「埼玉県三芳町の大規模倉庫火災」を受け、総務省消防庁から外壁等の破壊及び水利の確保等に関する協定の締結に取り組むよう要請がありました。更には、令和元年5月に当管内で発生した「常総市坂手町廃材置場火災」においても建設重機を使用した消火活動が有効である旨の提言がなされ、このことから茨城県では令和2年2月に茨城県建設業協会と基本協定を締結しました。当消防本部では、このことを重大に受け止め、今までの建設重機協定「火災現場等の消防活動支援に関する業務委託協定」の見直し作業を進めてきました。

地域を守る 消防官 を募集します!

採用予定人員	令和4年度採用 常総地方広域市町村圏事務組合消防職員 12名
申し込み 問い合わせ	令和3年7月12日(月)~8月6日(金) 土日祝日を除く 午前8:30~午後5:15 常総地方広域市町村圏事務組合消防本部 総務課 TEL 0297-23-0902
提出書類	① 受験願書(常総広域消防本部、水海道消防署、守谷消防署、つくばみらい消防署で配布。また、常総広域ホームページからもダウンロードできます) http://www.jyouso-koiki.or.jp/shobo/index.html#shoboboshu ② 卒業(見込)証明書 ③ 最終学歴の成績証明書 ④ 現在所有している資格・免許の写し
身体的要件	◆視力…両眼で0.8以上(矯正を含む)、かつ一眼でそれぞれ0.5以上、赤色・青色・黄色の色彩が識別できること ◆聴力…左右正常であること
受験資格	平成6年4月2日~平成16年4月1日に生まれ、高校卒業または同等以上の学力を有する方(令和4年3月卒業見込みを含む)
第一次試験	《期日》令和3年9月19日(日) 《試験内容・会場》教養・作文試験 体力試験 茨城県立水海道第一高等学校
第二次試験	第一次試験合格者に後日通知します



女性消防官活躍中!

